



ISTN. RG (fragment)

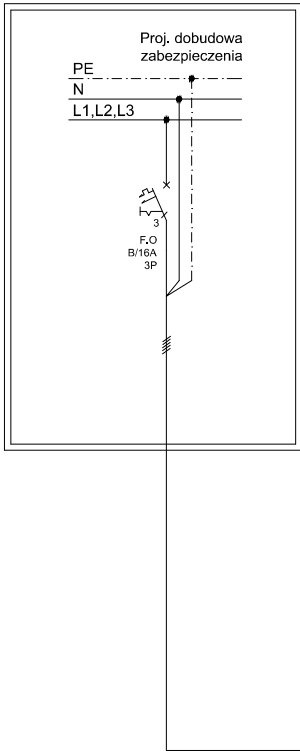

PROJ. TO

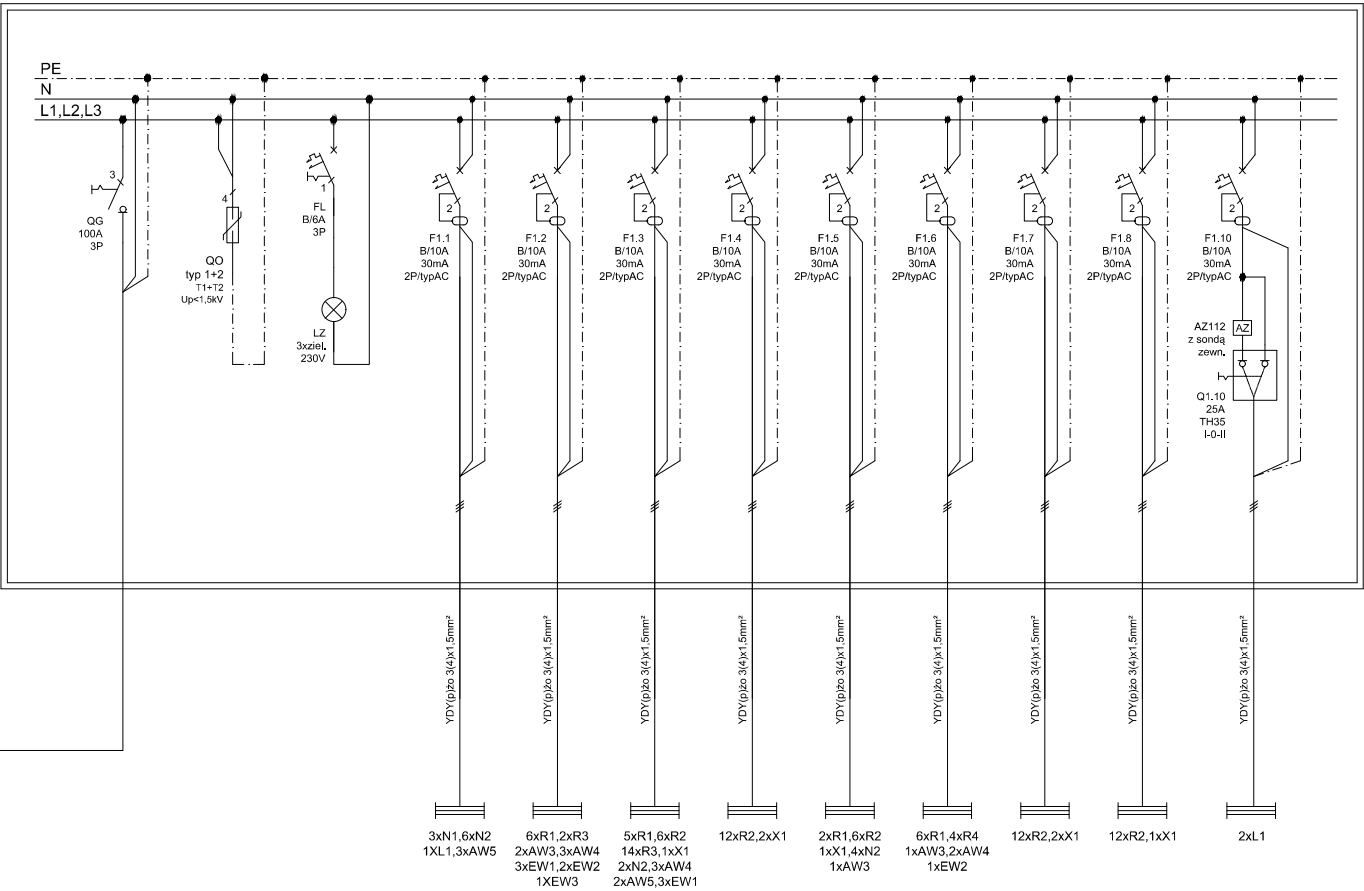

QG
Zasilanie
3,68
0,50
1,84
YDY
5x4mm²

QQ	FL
Ochrona przeciwprzepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia

F1.1	F1.2	F1.3	F1.4	F1.5	F1.6	F1.7	F1.8	F1.9
Oświetlenie ogólne pomieszczeń PIWNICE	Oświetlenie ogólne pomieszczeń PARTER	Oświetlenie ogólne pomieszczeń PARTER	Oświetlenie ogólne pomieszczeń PARTER	Oświetlenie ogólne pomieszczeń PARTER	Oświetlenie ogólne pomieszczeń PIĘTRO	Oświetlenie ogólne pomieszczeń PIĘTRO	Oświetlenie ogólne pomieszczeń PIĘTRO	Oświetlenie zewnętrzne
0,28	0,28	0,76	0,47	0,44	0,48	0,47	0,45	0,05
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
0,14	0,14	0,38	0,24	0,22	0,24	0,24	0,23	0,03
YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3(4)x1,5

OSWIETLENIE POMIESZCZEN

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu	
TN-C-S	Samoczynne wyłączenie zasilania
	II klasa ochronności

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Kaliskach, Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie, Zespół Szkół w Kłóbce		
ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie Kanibród 27 87-840 Lubień Kujawski		
INWESTOR: Gmina Lubień Kujawski ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARGOX SP. Z O.O. 03-532 Warszawa, ul. Dalanowska 46, lok. 59		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. ZBIGNIEW ANDRZEJUK 438/Lb/77; 2013/Lb/92; 2012/Lb/92		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. KRZYSZTOF GÓRA LUB/0005/PWOE/09		
NAZWA RYSUNKU: Schemat strukt. zasilania – tabl. oświetl.		
SKALA:	DATA:	NUMER:
n/d	12.2016	E-01