



ISTN. TE1

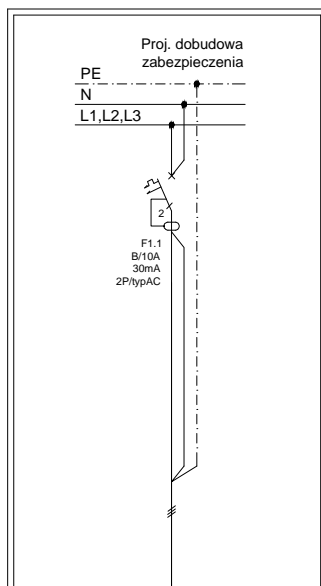


F1.1
Oświetlenie ogólne pomieszczeń
0,28
0,50
0,14
YDYżo
3(4)x1,5
OŚW. POM.

ISTN. TE2

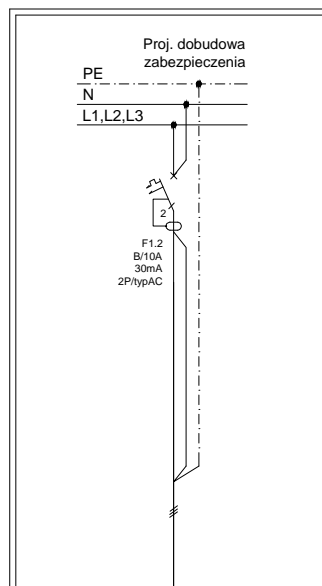

F1.2
Oświetlenie ogólne pomieszczeń PARTER
0,24
0,50
0,12
YDYżo
3(4)x1,5
OŚW. POM.

ISTN. TE3

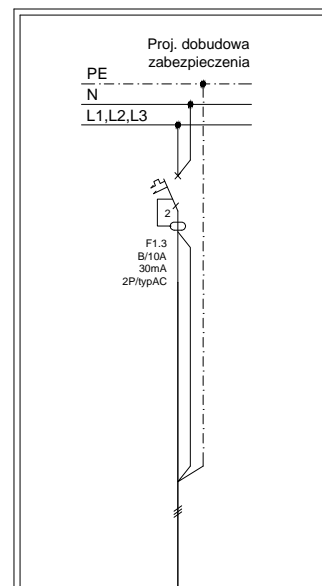

F1.3
Oświetlenie ogólne pomieszczeń PARTER
0,18
0,50
0,09
YDYżo
3(4)x1,5
OŚW. POM.

Uwagi:

- Dodatkowe zabezpieczenia dla oświetlenia części mieszkalnej należy dobudować w:
TE1 - rozdzielnica zasilania obwodów administracyjnych w części mieszkalnej
TE2 - rozdzielnica zasilająca lokal nr 1
TE3 - rozdzielnica zasilająca lokal nr 2

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; Szkoła Podstawowa w Kaliskach, Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie, Zespół Szkół w Kłóbce		
ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa w Kaliskach im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka 87-840 Lubień Kujawski		
INWESTOR: Gmina Lubień Kujawski ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARGOX SP. Z O.O. 03-532 Warszawa, ul. Dalanowska 46, lok. 59		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. ZBIGNIEW ANDRZEJUK 438/Lb/77; 2013/Lb/92; 2012/Lb/92 PODPIS:		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. KRZYSZTOF GÓRA LUB/0005/PWOE/09 PODPIS:		
NAZWA RYSUNKU: Schemat strukt. zasilania rozd. TE1,2,3		
SKALA: n/d	DATA: 12.2016	NUMER: E-02